




SC GAZ EST SA VASLUI - SERV. ASD
 Conducute de distributie racordul SKV PIRM gaze naturale proiectat pe unitatile care caracterizeaza PIRM prin diametrul de debit total instalat $Q=7.48$ mc/h. Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnice prevederilor NTPE aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018.
 Conducute de distributie racordul SKV PIRM gaze naturale se va racorda in conducta racordat g h. proiectate $Q=7.48$ mc/h existanta in apropiere, PIF: in anul 2021 conform
 Serv. ASD
 Data: $13.07.2021$

APROBAT
14. IUL. 2021

NUME: TUDUCIUC ANDREI
 CNP: [redacted] AUTORIZAT GAZE
 NATURALE
 TIP: EGD, EGIU - EXECUTIE
 LEGITIMATIE NR. 512160871; 412160938;
 data: 20.12.2016, Semnat

NUME: CONDURACHE GABRIEL
 CNP: [redacted] AUTORIZAT GAZE
 NATURALE
 TIP: PGD, PGIU - PROIECTARE
 LEGITIMATIE NR. 211180070; 411180068;
 data: 19.11.2018, Semnat

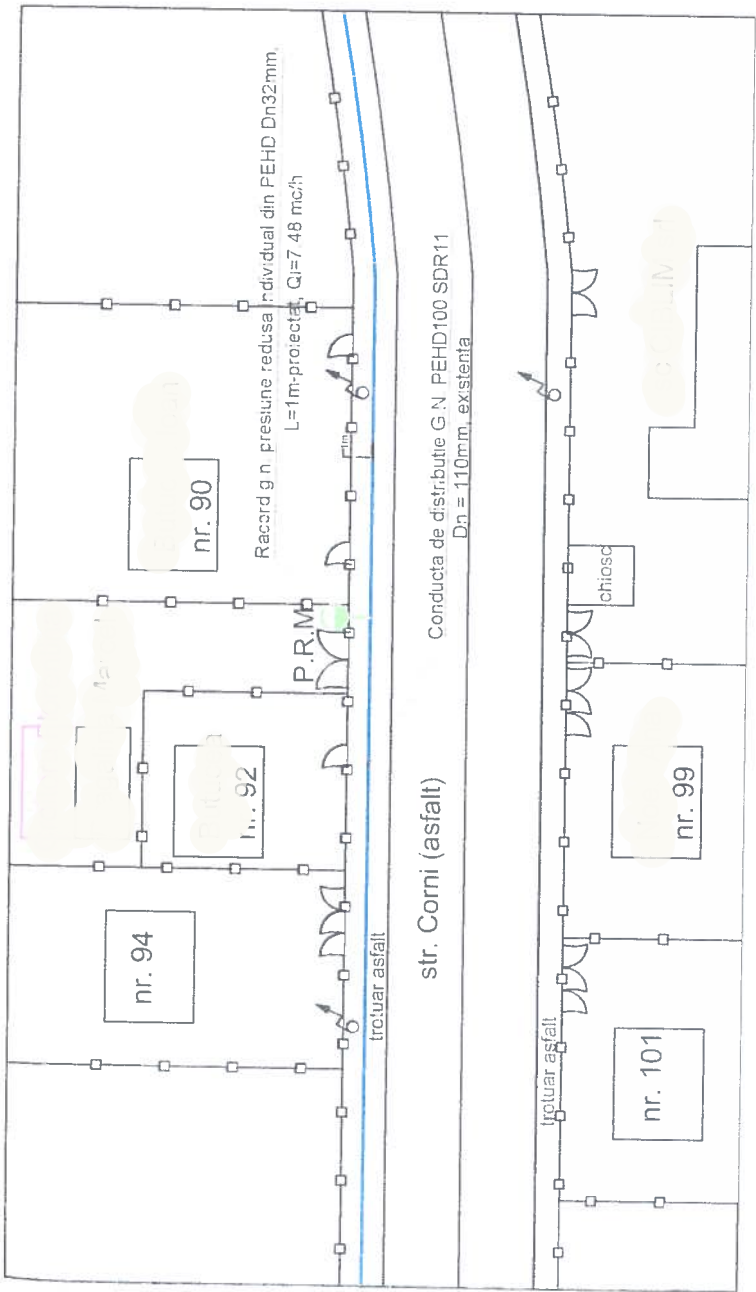

SC GAZ EST SA VASLUI
 Conducute de distributie racordul SKV PIRM gaze naturale proiectat, regim de presiune $P_1=2-0,05$ Bar.
AVIZAT PENTRU EXECUTIE
 Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnice si poate fi executat cu respectarea prevederilor NTPE aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018 cap. VI; VII; IX-XIII.
 Executia se va efectua pe extinderea instalatiilor autorizate ANRE conform legislatiei in vigoare.
AVIZAT PENTRU RACORDARE SA SD
IN FUNCTIUNE, IN EXPLOATARE
 DIRECTOR GENERAL

CONSILIUL LOCAL AL SA VASLUI
VIZAT SPRE NESCIMBARE
 Anexa la autorizatia de construire de finantare
 Nr. 139 din $26.07.2021$
 Arhitect

LEGENDA
 FA - RACORDUL SA VASLUI
 MUN. HUSI, JUDE. VASLUI
 P R M - Q = 20 mc/h P1=2-0,05 Bar. P2=0,025 Bar.
 RACORD G.N. INDIVIDUAL DIN PE Ø32mm, L=1m, PROIECTAT
 CONDUCTA G.N. PR. REDUSA DIN PE Ø110mm, EXISTENTA
 PE STR. CORNI.
 CONDUCTA APA, EXISTENTA.
 CONDUCTA CANALIZARE, EXISTENTA.

Executant: Gaz Est S.C. GAZ - EST SA VASLUI / ROMANIA [Signatures]	Denumire Proiect: RACORDUL GAZ PENTRU REDUCERE A PRESURII SA VASLUI PENTRU PROIECTAT	Nr. Planșă: G1
	Scara: % 2021	Denumire Planșă: PLAN DE SITUATIE
Proiectant: Gaz Est S.C. GAZ - EST SA VASLUI / ROMANIA Ing. Condurache Gabriel	Desenat: Ing. Oiter Marian	Verificat: Ing. Onofrei Razvan