


APROBAT
07. IUN. 2021

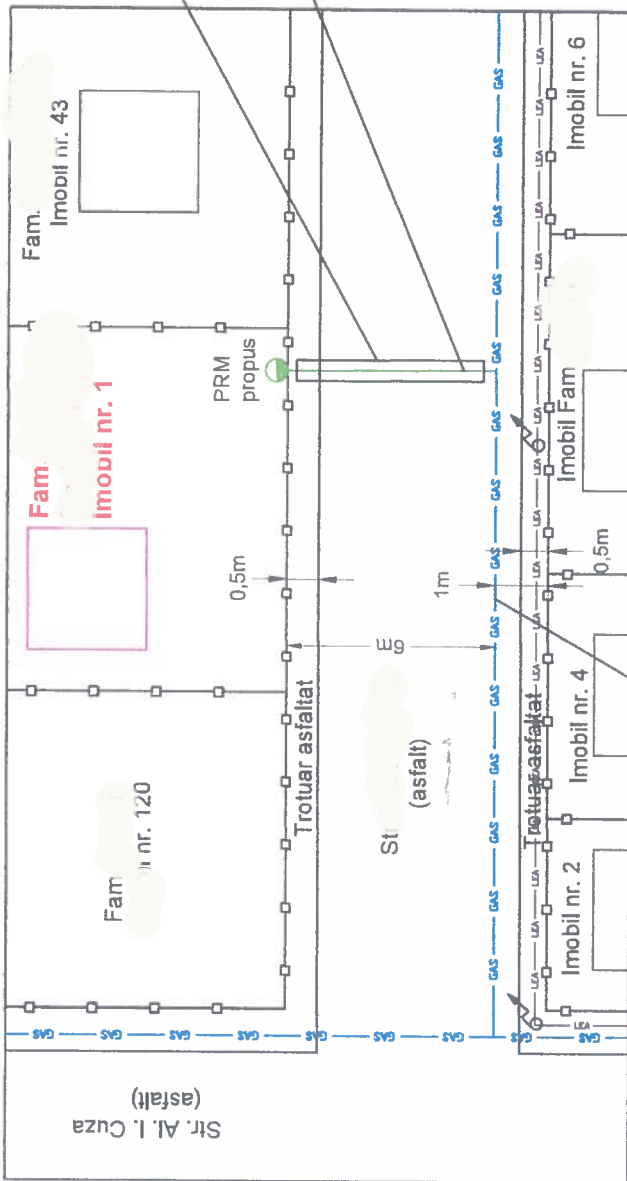

Racord g.n. presiune redusă individual din PEHD Dn32mm,
L=6m-proiectat, Qi=3,37 mc/h

SC GAZ EST SA VASLUI - SERV. ASD
Conținutul prezentei proiectii este în conformanță cu proiectul de execuție în condițiile în care, următoarele caracteristici tehnice sunt respectate:
- diametrul de instalare este de 32 mm;
- debitul total instalat este de 3,37 mc/h;
- proiectul corespunde d.p.d.v. tehnice prevederilor NTPE aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018.
Conținutul prezentei proiectii este în conformanță cu proiectul de execuție în condițiile în care, următoarele caracteristici tehnice sunt respectate:
- diametrul de instalare este de 32 mm;
- debitul total instalat este de 3,37 mc/h;
- proiectul corespunde d.p.d.v. tehnice prevederilor NTPE aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018.
Data: 07.06.2021 Serv. ASD

NUME: CONDURACHE GABRIEL
CNI: INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
TIP: PGD, PGIU - PROIECTARE
LEGITIMATIE NR. 211180070, 19.11.2018
data: 19.11.2018, Semnatura: [Signature]

NUME: TUDOCIUC ANDREI
CNI: INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
TIP: EGD, EGIU - EXECUTIE
LEGITIMATIE NR. 512160871, 20.12.2016
data: 20.12.2016, Semnatura

SC GAZ EST SA VASLUI
Conținutul prezentei proiectii este în conformanță cu proiectul de execuție în condițiile în care, următoarele caracteristici tehnice sunt respectate:
- diametrul de instalare este de 32 mm;
- debitul total instalat este de 3,37 mc/h;
- proiectul corespunde d.p.d.v. tehnice prevederilor NTPE aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018.
Conținutul prezentei proiectii este în conformanță cu proiectul de execuție în condițiile în care, următoarele caracteristici tehnice sunt respectate:
- diametrul de instalare este de 32 mm;
- debitul total instalat este de 3,37 mc/h;
- proiectul corespunde d.p.d.v. tehnice prevederilor NTPE aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018.
Data: 07.06.2021 Serv. ASD

APROBAT
DIRECTOR GENERAL,
ING. TIBICI ADRIAN

CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Ancora la autorizația de construire desființare
din 18.06.2021
Arhitect șef.

Conducta de distribuție G.N. pres. redusă
PEHD100 SDR11 Dn=50mm, existentă

- LEGENDA**
- FAM: STR. VILCIU ZAHARIA, NR. 1, MUN. IUSI, JUD. VILCIU
 - P.R.M.: Q = 20 mc/h P1=2-0,05 Bar; P2=0,05 Bar
 - RACORD G.N. INDIVIDUAL DIN PE Ø32mm, L=6m, PROIECTAT
 - CONDUCTA G.N. PR. REDUSA DIN PE Ø50mm, EXISTENTA PE STR. VILCIU ZAHARIA
 - RETEA ELECTRICA AERIANA, EXISTENTA

Executant: Gaz Est S.C. GAZ - EST S.A. VASLUI / ROMANIA [Signature]	Denumire Proiect: RACORD G.N. PRES. REDUSA INDIVIDUAL DIN PEHD100 SDR11 Dn=50mm, EXISTENTA CU LUNGIME DE 6m, PE STR. VILCIU ZAHARIA, NR. 1, MUN. IUSI, JUD. VILCIU	Nr. Plansa: G1
Proiectat: Ing. Condurache Gabriel	Denumire Plansa: PLAN DE SITUATIE	rev.1
Desenat: Ing. Ungureanu George	Faza: 120/2021 P.TH. + D.D.	
Verificat: Ing. Onofrei Razvan		