




- Conducta de distribuție gaze naturale presiune medie din OL, Dn10, existență montată aerian
- Conducta de distribuție gaze naturale presiune redusă din PEHD100, SDR11 Dn63mm, existență montată îngropat
- Conducta de distribuție gaze naturale presiune medie din PEHD100, Dn125 x 11,4mm, L=270m-proiectată; montată îngropat-tronson 1-2
- Conducta de distribuție gaze naturale presiune medie din PEHD100, SDR11 Dn125 x 11,4mm, L=550m-proiectată; montată îngropat-tronson 3-4

ASPERITATI
 5 CM;
 OPERA CU NISIP CU O GROSIME DE 15CM

EA CONDUCTELOR DE GAZE NATURALE, SE VA SOLICITA PREZENTA TERANE (DEL GAZ GRID, TELEKOM, AQUAVAS), ZITIA TUTUROR INSTALATIILOR SI CONSTRUCTIILOR SUBTERANE, EOSEBITA GRIJA PT A NU DETERIORA CELALALTE INSTALATI SI CONSTRUCTI ERILE DIN ORDIN 89/2018 CONDUCTELE DE GAZE NATURALE SUBTERANE, IMPLETA A LUCRARILOR SE VA UTILIZA SEMNALIZATOARE DE ZI SI DE NOAPTE, OANA INSTRUITA IN ACEST SCOP, TERANE, CONDUCTA DE GAZE NATURALE SE VA MONTA AT, LA DISTANTA DE 200mm, SI IN CAZULSI IN CAZUL IN CARE ONDUCTA DE GAZE NATURALE VA FI INTRODUSA INTR-UN TUB DE PROTECTIE, ELOR NATURALE VOR INCEPE TICALA EA IN TEREN A TUTUROR CELORLALTE OSINTA GENERALE

APROBAT
 0 5. MAI. 2022

JUDETUL VASLUI
 CONSILIUL JUDETEAN
 VASLUI
 VIZAT SPRE NESCHIMBARE
 Anexă la autorizația de construire
 Nr. 20 din 10.05.2022
 Arhite

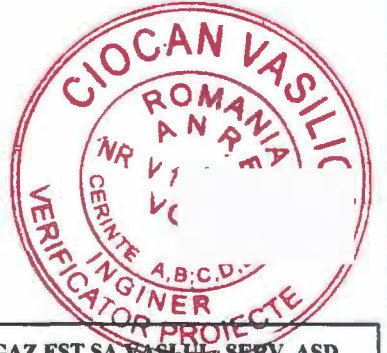

SC GAZ EST SA VASLUI - SERV. ASD
 Conducta de distribuție/racordul SRM/PRM gaze naturale proiectat are următoarele caracteristici: tip conductă diametru 70-51, debit total instalat 10358 mc/h.
 Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic prevederilor NIPE aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018.
 Conducta de distribuție/racordul SRM/PRM gaze naturale se va racorda în conducta/racordul g.n. presiune medie existent în exploatare, PIF în anul 2004 conform HSE 229/1992
 Data 05.05.2022










SC GAZ EST SA VASLUI
 Conducta de distribuție/racordul SRM/PRM gaze naturale proiectat, regim de presiune medie
 AVIZAT PENTRU EXECUȚIE
 Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic și poate fi executat cu respectarea prevederilor NIPE aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018 cap. VI; VII; IX-XIII.
 Lucrarea se va executa pe răspunderea instalatorilor autorizați ANRE conform legislației în vigoare.
 AVIZAT PENTRU RACORDARE LA SD
 ÎN FUNCȚIUNE
 DIRECTOR GENERAL S.

APROBAT,
 DIRECTOR GENERAL
 ING. TIGHICI ADI

Proiectant: GAZ Est		Denumire proiect: EXTINDERE REȚEA DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN SAȚELE CORBU ȘI CHITOC, COMUNA LIPOVAT, JUD. VASLUI		Nr. Planșă: G2
S.C. GAZ - EST S.A. VASLUI / ROMANIA		Denumire obiect: EXTINDERE REȚEA DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN SAȚUL CHITOC, COMUNA LIPOVAT, JUD. VASLUI		
Proiectat:	Ing. Olteii Marian	Scara:	Denumire Planșă: PLAN DE SITUAȚIE SAT CHITOC	
Desenat:	Ing. Condurache Gabriel	%		
Verificat:	Ing. Maziiu Delia	2022	Faza:	2/2022 P.TH. + D.D.
				rev. 1



LEGENDA

-  STATIE REGLARE SECTOR CERAMICA EXISTENTA;
-  CONDUCTA G.N. PRESIUNE REDUSA DIN PEHD100,SDR11 Dn63mm/OL, EXISTENTA PE STRADA FAGULUI;
-  CONDUCTA G.N. PRESIUNE MEDIE DIN OL Dn10"(273mm), EXISTENTA PE STRADA DN2F;
-  CONDUCTA G.N. PRESIUNE MEDIE DIN PEHD100,SDR11 Dn125mm, L= 4620m, PROIECTATA;
-  CONDUCTA G.N. PRESIUNE MEDIE DIN OL Dn5"(139.7mm), L=36m, PROIECTATA;
-  CONDUCTA G.N. PRESIUNE MEDIE DIN PEHD100,SDR11 Dn110mm, L= 480m, PROIECTATA;
-  CONDUCTA G.N. PRESIUNE MEDIE DIN OL Dn4"(114.3mm), L=16m, PROIECTATA;
-  CONDUCTA G.N. PRESIUNE MEDIE DIN OL Dn3"(88.9mm), L= 8m, PROIECTATA;
-  CONDUCTA G.N. PRESIUNE MEDIE DIN PEHD100,SDR11 Dn90mm, L= 1235m, PROIECTATA;

NOTA SAPATURA SANT:

- FUNDUL SANTULUI VA FI FARA DENIVELARI SI PERETI FARA ASPERITATI
- PT A NU DETERIORA CONDUCTELE DE GAZ,
- PE FUNDUL SANTULUI SE VA PREVEDEA UN PAT DE NISIP DE 15 CM,
- DUPA INTRODUCEREA TRONSONULUI SERPUIT IN SANT,SE ACOPERA CU NISIP CU O GROSIME DE 15C


CONDITII DE MONTAJ

- INAINTE DE TRASARE SI INCEPEREA SAPATURILOR PT POZAREA CONDUCTELOR DE GAZE NATURA IN TEREN A DELEGATILOR DE TINATOARE DE UTILITATI SUBTERANE(DEL.GAZ GRID,TELEKOM,AQU,
- SE VOR EXECUTA SONDAJE PT. A STABILI CU EXACTITATE POZITIA TUTUROR INSTALATIILOR SI CO
- SAPATURILE SE VOR EXECUTA MANUAL SI MECANIZAT CU DEOSEBITA GRIJA PT A NU DETERIORA/
- SUBTERANE SI SUPRATERANE IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE DIN ORDIN 89/2018 CONDUCTEL
- NU VOR TRAVESEA CANALE,CAMINE,SAU ALTE CONSTRUCTII SUBTERANE,
- DE LA INCEPEREA SAPATURILOR SI PANA LA TERMINAREA COMPLETA A LUCRARILOR SE VA UTILI
- IAR UNDE ESTE CAZUL CIRCULATIA ESTE DIRIJATA DE O PERSOANA INSTRUITA IN ACEST SCOP,
- LA INTERSECTIA CU ALTE INSTALATII SAU CONSTRUCTII SUBTERANE,CONDUCTA DE GAZE NATUR
- DEASUPRA CONDUCTEI CANALULUI SAU CABLULUI TRAVERSAT,LA DISTANTA DE 200mm,
- LA SUBTRAVERSAREA DE STRAZI,ALEI CAROSABILE,PARCAJE SI IN CAZUL SI IN CAZUL IN CARE
- DISTANTA MINIMA DE PROTECTIE NU POATE FI ASIGURATA,CONDUCTA DE GAZE NATURALE VA FI
- LUCRARILE DE MONTAJ PT RELETELE DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE VOR INCEPE
- DUPA EXECUTAREA LUCRARILOR DE SISTEMATIZARE PE VERTICALA
- PT. ADUCEREA TERENULUI LA COTELE AMENAJATE SI POZAREA IN TEREN A TUTUROR CELORLALT
- INSTALATII SAU CONSTRUCTII AFERENTE LUCRARILOR DE FOLOSINTA GENERALE.



Tabela proiectului din PVC tip B16, D=110mm, L=10m montat îngropat (coordonate stereo 1970, X 708.849 metri; Y -567.093 metri) D.C.1

APROBAT
05. MAI. 2022

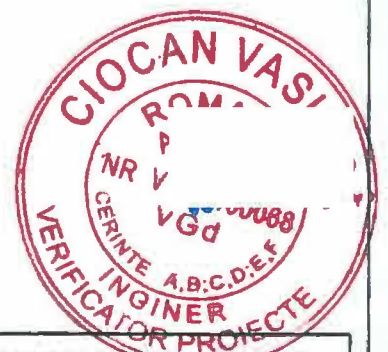

**JUDETUL VASLUI
CONSILIUL JUDETEAN
VASLUI**
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Anexă la autorizația de construire
Nr. 20 din 15.06.2022
Arhitect șef.

SC GAZ EST SA VASLUI
Conducta de distribuție/racord SRM/PRM gaze naturale proiectat, regim de presiune
AVIZAT PENTRU EXECUȚIE
Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic și poate fi executat cu respectarea prevederilor NTPE aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018 cap. VI; VII; IX+XIII.
Lucrarea se va executa pe răspunderea instalatorilor autorizați ANRE conform legislației în vigoare.
AVIZAT PENTRU RACORDARE LA SD ÎN FUNCȚIE
DIRECTOR GE

SC GAZ EST SA VASLUI - SERV. ASD
Conducta de distribuție/racord SRM/PRM gaze naturale proiectat are următoarele caracteristici: tip conductă diametru 63, debit total instalat 156,18 mc/h.
Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic prevederilor NTPE aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018.
Conducta de distribuție/racord SRM/PRM gaze naturale se va racorda în conducta/racordul g.n. presiune existent în exploatare, PIF în anul conform
Data 05.05.2022


APROBAT,
DIRECTOR
ING. TIGHIC

N,
N

www.gaz.vl.ro, Semnatura

Proiectant: Gaz Est	
S.C. GAZ - EST S.A. VASLUI / ROMANIA	
Proiectat:	Ing. Oteii Marian
Desenat:	Ing. Condurache Gabriel
Verificat:	Ing. Mazilu Delia

Denumire proiect: EXTINDERE REȚEA DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN SATELE CORBU ȘI CHTOC, COMUNA LIPOVAT, JUDEȚUL VASLUI		Nr. Planșă: G1
Denumire obiect: EXTINDERE REȚEA DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN SATUL CORBU, COMUNA LIPOVAT, JUDEȚUL VASLUI		
Scara: %	Denumire Planșă: PLAN DE SITUAȚIE SAT CORBU	
2022	Faza: 2/2022 P.TH. + D.D.	rev.1

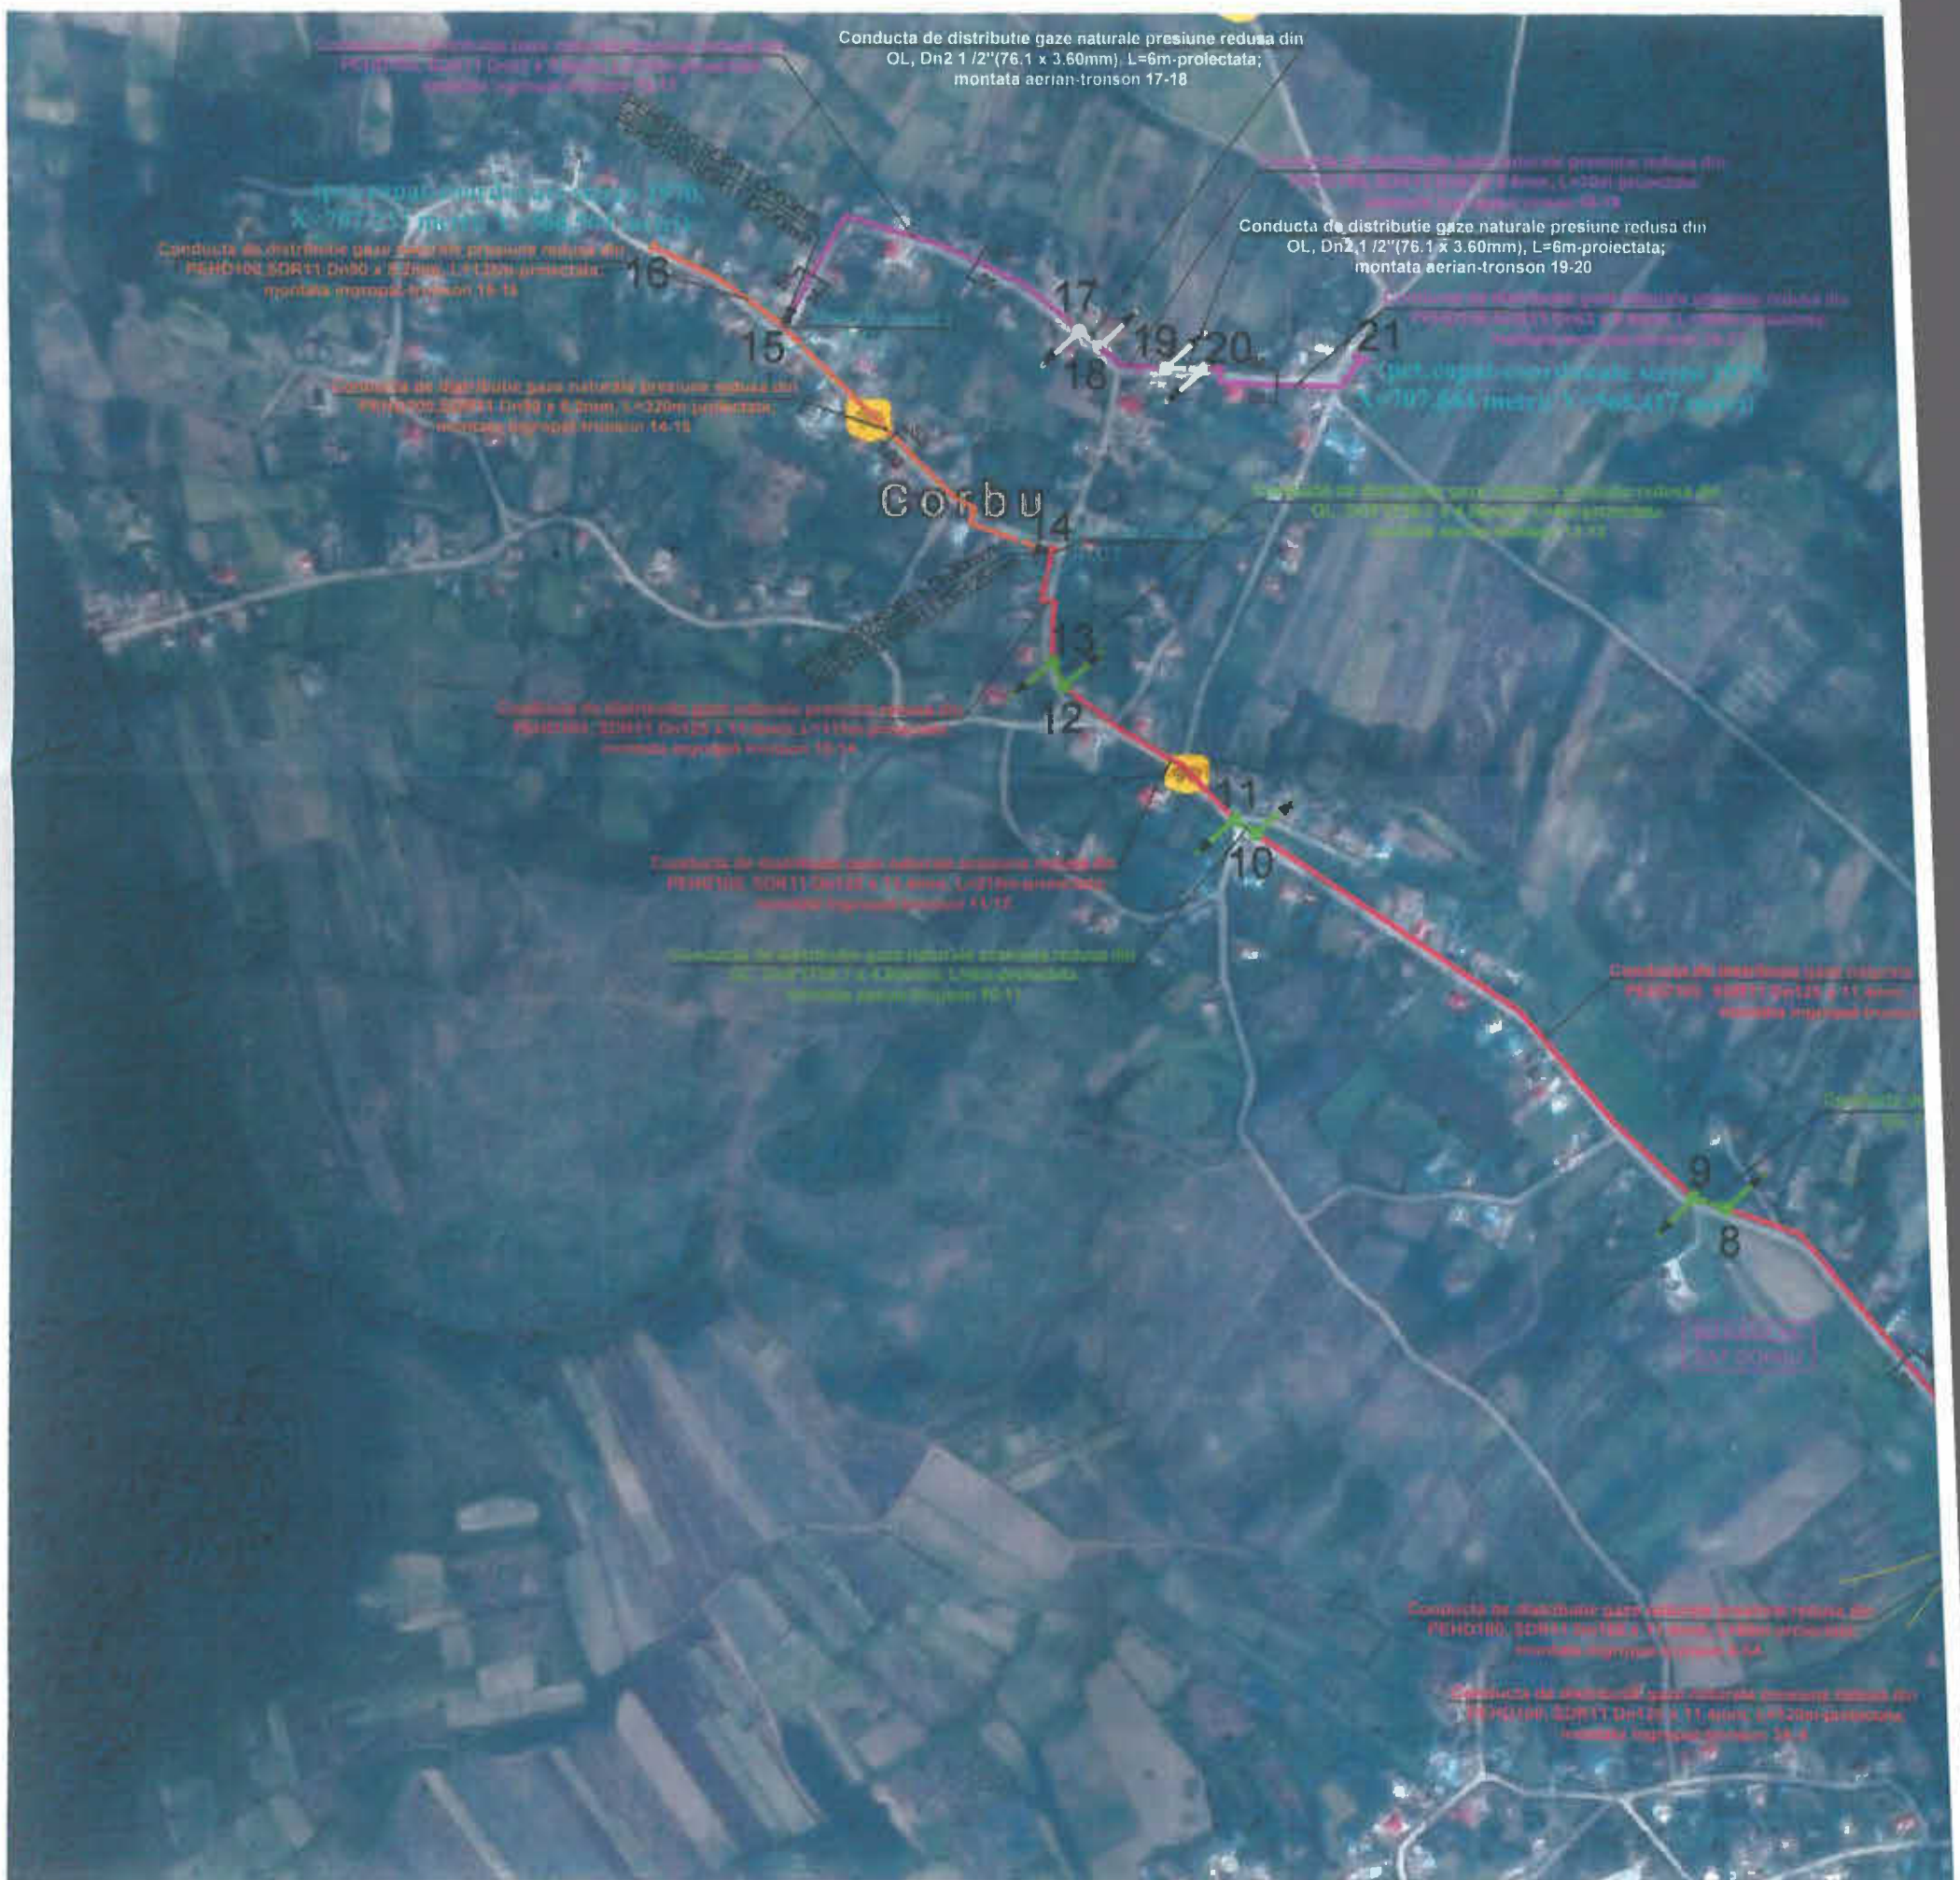

LEGENDA

- CONDUCTA G.N. PRESIUNE REDUSA DIN PEHD100,SDR11 Dn160mm, EXISTENTA PE STRADA DJ245A;
- CONDUCTA G.N. PRESIUNE REDUSA DIN PEHD100,SDR11 Dn125mm, L= 1800m, PROIECTATA;
- CONDUCTA G.N. PRESIUNE REDUSA DIN OL Dn5"(139.7mm), L= 36m, PROIECTATA;
- CONDUCTA G.N. PRESIUNE REDUSA DIN PEHD100,SDR11 Dn90mm, L= 480m, PROIECTATA;
- CONDUCTA G.N. PRESIUNE REDUSA DIN PEHD100,SDR11 Dn63mm, L= 580m, PROIECTATA;
- CONDUCTA G.N. PRESIUNE REDUSA DIN OL Dn21/2"(76.1mm), L= 12m, PROIECTATA;

NOTA SAPATURA SANT:

- FUNDUL SANTULUI VA FI FARA DENIVELARI SI PERETII FARA ASPERITATI PT A NU DETERIORA CONDUCTELE DE GAZ;
- PE FUNDUL SANTULUI SE VA PREVEDEA UN PAT DE NISIP DE 15 CM;
- DUPA INTRODUCEREA TRONSONULUI SERPUIT IN SANT,SE ACOPERA CU NISIP CU O GROSIME DE 15CM

CONDITII DE MONTAJ

- INAINTE DE TRASARE SI INCEPEREA SAPATURILOR PT POZAREA CONDUCTELOR DE GAZE NATURALE,SE VA SOLICITA PREZENTA IN TEREN A DELEGATILOR DETINATOARE DE UTILITATI SUBTERANE(DELGAZ GRID,TELEKOM,AQUAVAS);
- SE VOR EXECUTA SONDAJE PT A STABILI CU EXACTITATE POZITIA TUTUROR INSTALATIILOR SI CONSTRUCTIILOR SUBTERANE,
- SAPATURILE SE VOR EXECUTA MANUAL SI MECANIZAT CU DEOSEBITA GRIJA PT A NU DETERIORA CELALALTE INSTALATII SI CONSTRUCTII SUBTERANE SI SUPRATERANE IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE DIN ORDIN 89/2018 CONDUCTELE DE GAZE NATURALE NU VOR TRAVERSA CANALE,CAMINE,SAU ALTE CONSTRUCTII SUBTERANE,
- DE LA INCEPEREA SAPATURILOR SI PANA LA TERMINAREA COMPLETA A LUCRARILOR SE VA UTILIZA SEMNALIZATOARE DE ZI SI DE NOAPTE, IAR UNDE ESTE CAZUL CIRCULATIA ESTE DIRIJATA DE O PERSOANA INSTRUITA IN ACEST SCOP,
- LA INTERSECTIA CU ALTE INSTALATII SAU CONSTRUCTII SUBTERANE,CONDUCTA DE GAZE NATURALE SE VA MONTA DEASUPRA CONDUCTEI CANALULUI SAU CABLULUI TRAVERSAT,LA DISTANTA DE 200mm;
- LA SUBTRAVERSAREA DE STRAZI,ALEI CAROSABILE,PARCAJE SI IN CAZULSI IN CAZUL IN CARE DISTANTA MINIMA DE PROTECTIE NU POATE FI ASIGURATA,CONDUCTA DE GAZE NATURALE VA FI INTRODUSA INTR-UN TUB DE PROTECTIE,
- LUCRARILE DE MONTAJ PT REELELE DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE VOR INCEPE DUPA EXECUTAREA LUCRARILOR DE SISTEMATIZARE PE VERTICALA
- PT ADUCEREA TERENULUI LA COTELE AMENAJATE SI POZAREA IN TEREN A TUTUROR CELORLALTE INSTALATII SAU CONSTRUCTII AFERENTE LUCRARILOR DE FOLOSINTA GENERALE.