






AVILAN U.A.T. COM.COSTESTI,JUD.VASLUI

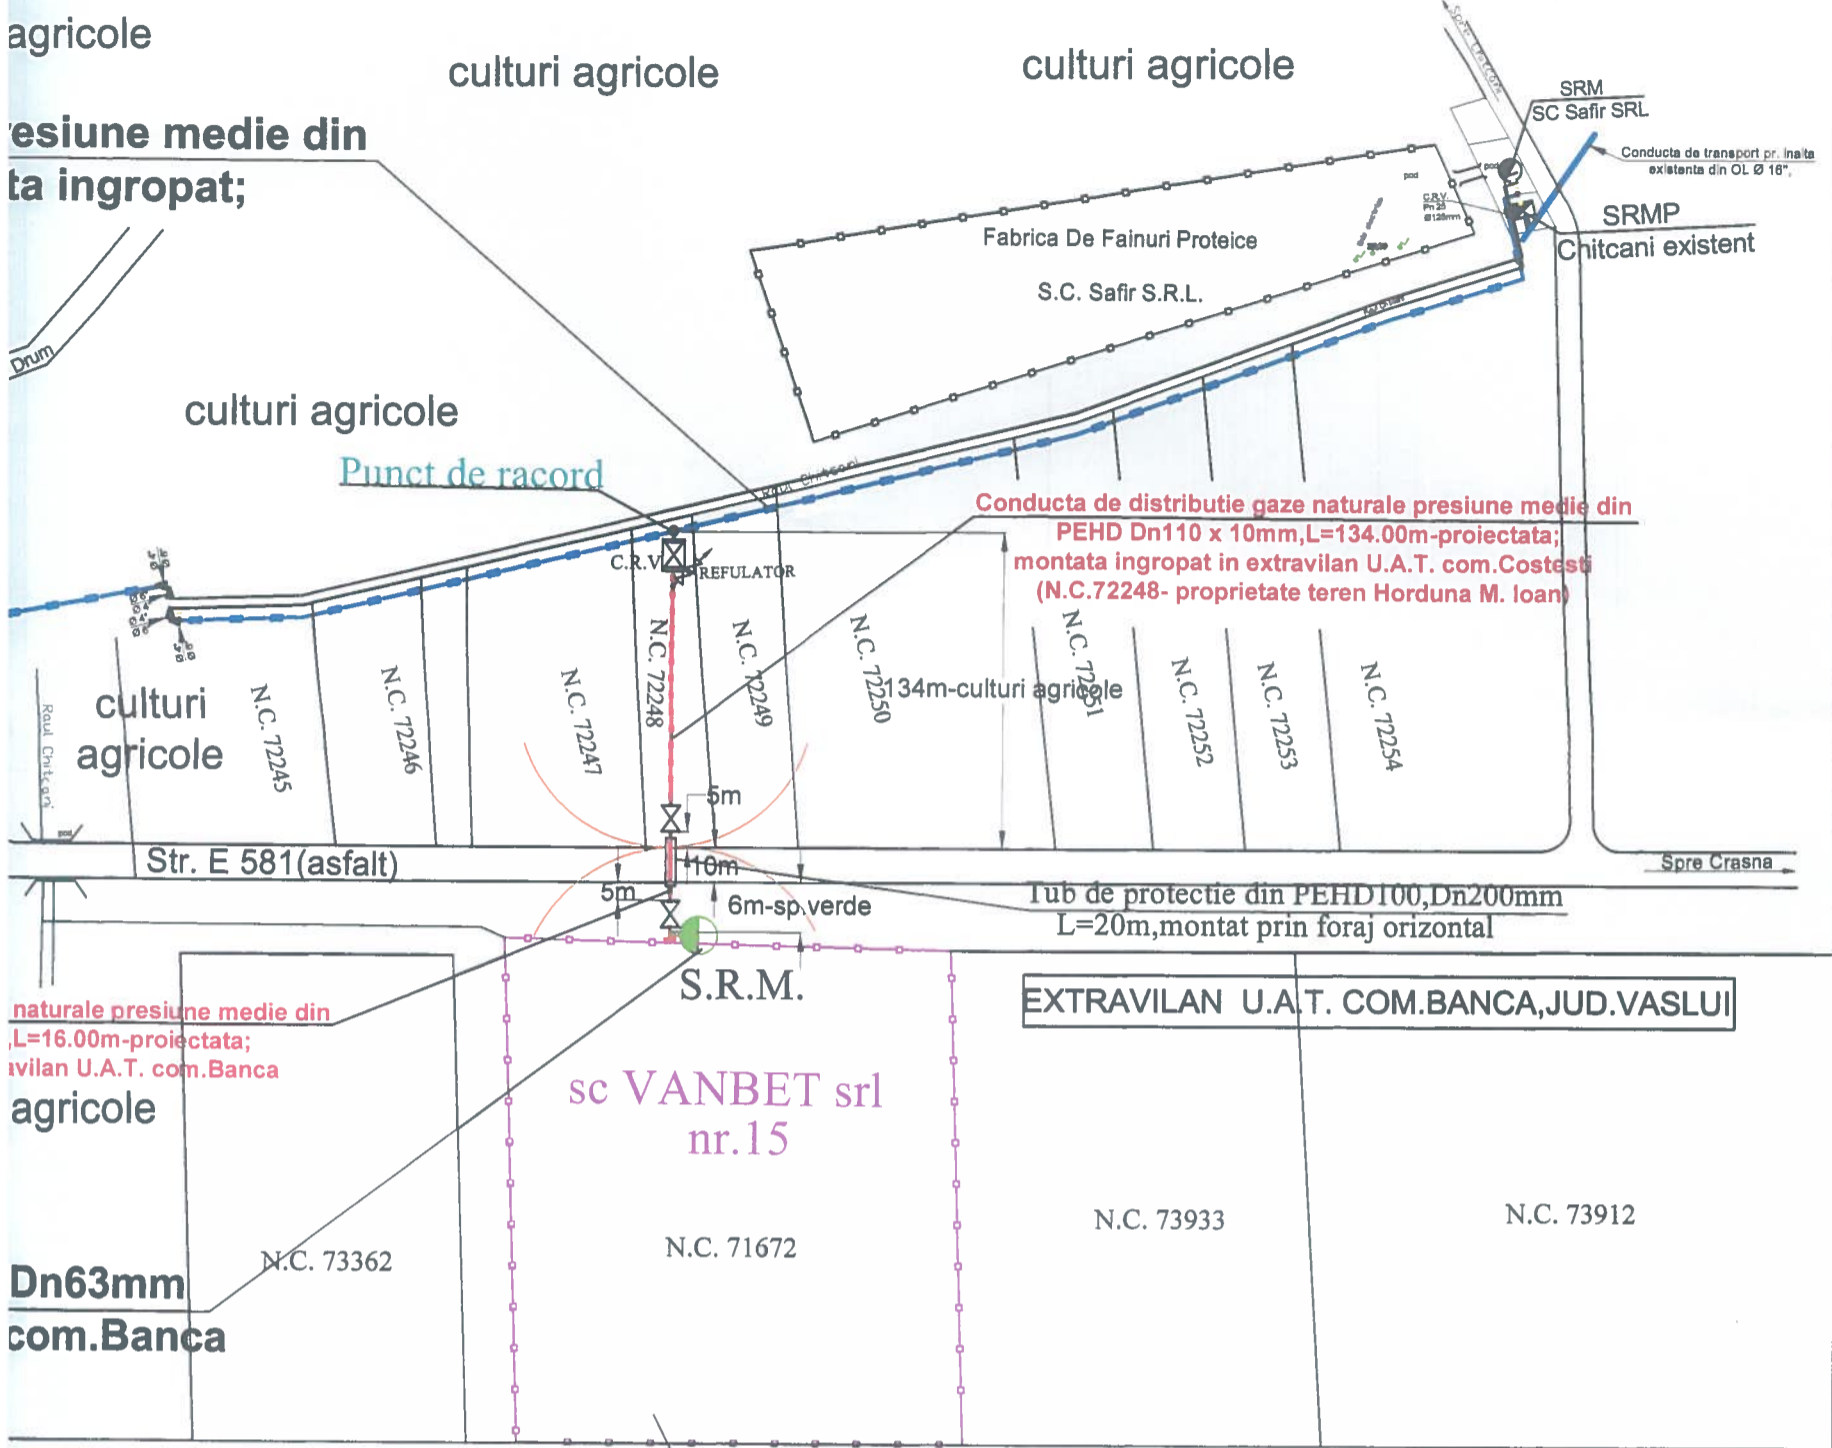

naturale presiune medie din  
L=16.00m-proiectata;  
vilan U.A.T. com.Banca

Conducta de distributie gaze naturale presiune medie din  
PEHD Dn110 x 10mm, L=134.00m-proiectata;  
montata ingropat in extravilan U.A.T. com.Costesti  
(N.C.72248- proprietate teren Horduna M. Ioan)

Tub de protectie din PEHD100, Dn200mm  
L=20m, montat prin foraj orizontal

EXTRAVILAN U.A.T. COM.BANCA,JUD.VASLUI

sc VANBET srl  
nr.15

limita proprietate conform NC.71672

**JUDETUL VASLUI  
CONSILIUL JUDETEAN  
VASLUI**

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Aviz la autorizatia de construire  
destinatie

Nr. 44 din 15.09.2023

Arhitect sef.

APROBAT  
08. AUG. 2023

**SC GAZ EST SA VASLUI - SERV. ASD**

Conducta de distributie/racordul/SRM/PRM gaze naturale proiectat are urmatoarele caracteristici: tip conductă PE, diametru 110, debit total instalat 157.4 mc/h. Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic prevederilor NTPE aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018. Conducta de distributie/racordul/SRM/PRM gaze naturale se va racorda in conducta/racordul g.n. presiune existent in exploatare, PIF in anul 2007 conform etc. concurs. 145/2005

Data 08.08.2023 Serv. ASD

**SC GAZ EST SA VASLUI - SERV. ASD**

Conducta de distributie/racordul/SRM/PRM gaze naturale proiectat are urmatoarele caracteristici: tip conductă PE, diametru 63, debit total instalat 157.4 mc/h. Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic prevederilor NTPE aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018. Conducta de distributie/racordul/SRM/PRM gaze naturale se va racorda in conducta/racordul g.n. presiune existent in exploatare, PIF in anul 2007 conform etc. concurs. 145/2005

Data 08.08.2023 Serv. ASD

**SC GAZ EST SA VASLUI**

Conducta de distributie/racordul/SRM/PRM gaze naturale proiectat, regim de presiune medie

**AVIZAT PENTRU EXECUTIE**

Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic și poate fi executat cu respectarea prevederilor NTPE aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018 cap. VI, VII, IX+XIII. Lucrarea se va executa pe raspunderea instalatorilor autorizati ANRE conform legislatiei in vigoare.

**AVIZAT PENTRU RACORDARE LA SD IN FUNCTIUNE, IN EXPLOATARE**

DIRECTOR GENERAL Serv. ASD



ARA ASPERITATI  
P DE 15 CM;  
SE ACOPERA CU NISIP CU O GROSIME DE 15CM.

IZAREA CONDUCTELOR DE GAZE NATURALE, SE VA SOLICITA PREZENTA SUBTERANE (DELGAZ GRID, TELEKOM, AQUAVAS);  
E POZITIA TUTUROR INSTALATIILOR SI CONSTRUCTIILOR SUBTERANE;  
CU DEOSEBITA GRIJA PT. A NU DETERIORA CELALALTE INSTALATII SI CONSTRUCTII EVEDERILE DIN ORDIN 89/2018. CONDUCTELE DE GAZE NATURALE UCTII SUBTERANE;  
EA COMPLETA A LUCRARILOR SE VA UTILIZA SEMNALIZATOARE DE ZI SI DE NOAPTE, PERSOANA INSTRUITA IN ACEST SCOP;  
SUBTERANE, CONDUCTA DE GAZE NATURALE SE VA MONTA VERSAT, LA DISTANTA DE 200mm;  
CAJE SI IN CAZULSI IN CAZUL IN CARE  
TA, CONDUCTA DE GAZE NATURALE VA FI INTRODUSA INTR-UN TUB DE PROTECTIE;  
GAZELOR NATURALE VOR INCEPE  
VERTICALA  
IZAREA IN TEREN A TUTUROR CELORLALTE  
DE FOLOSINTA GENERALE.

APROBAT  
DIRECTOR GENERAL,  
ING. TIGHIOI ADRIAN

NATURALE  
TIP: PGD, PGIU - PROIECTARE  
LEGITIMATIE NR. 201200132; 141200140,  
data: 03.01.2020, Semnatura

NATURALE  
TIP: EGD, EGIU - EXECUTIE  
LEGITIMATIE NR. 512160871; 412160938,  
data: 20.12.2021, Semnatura

Proiectant: <b>Gaz Est</b> S.C. GAZ - EST S.A. VASLUI / ROMANIA	Executant: <b>Gaz Est</b> S.C. GAZ - EST S.A. VASLUI / ROMANIA	Denumire Proiect: EXTINDERE CONDUCTA DE DISTRIBUTIE SI RACORD G.N. INDIVIDUAL PRES. MEDIE DIN PEHD SI S.R.M. PENTRU ALIMENTAREA CU G.N. A IMOBILULUI, S.C. VANBET S.R.L.-NR.15, EXTRAVILAN U.A.T. COM. COSTESTI SI COM. BANCA, JUD. VASLUI	Nr. Planşa: G1
Proiectat: Ing. Oltei Marian	Scara: %	Denumire Planşa: PLAN DE SITUATIE	
Desenat: Ing. Condurache Gabriel	2023	Faza: 147/2023 P.TH. + D.D.	rev.1
Verificat: Ing. Mazilu Delia			

AVIZ MEDIU	AVIZ CULTURA
DA	NU