


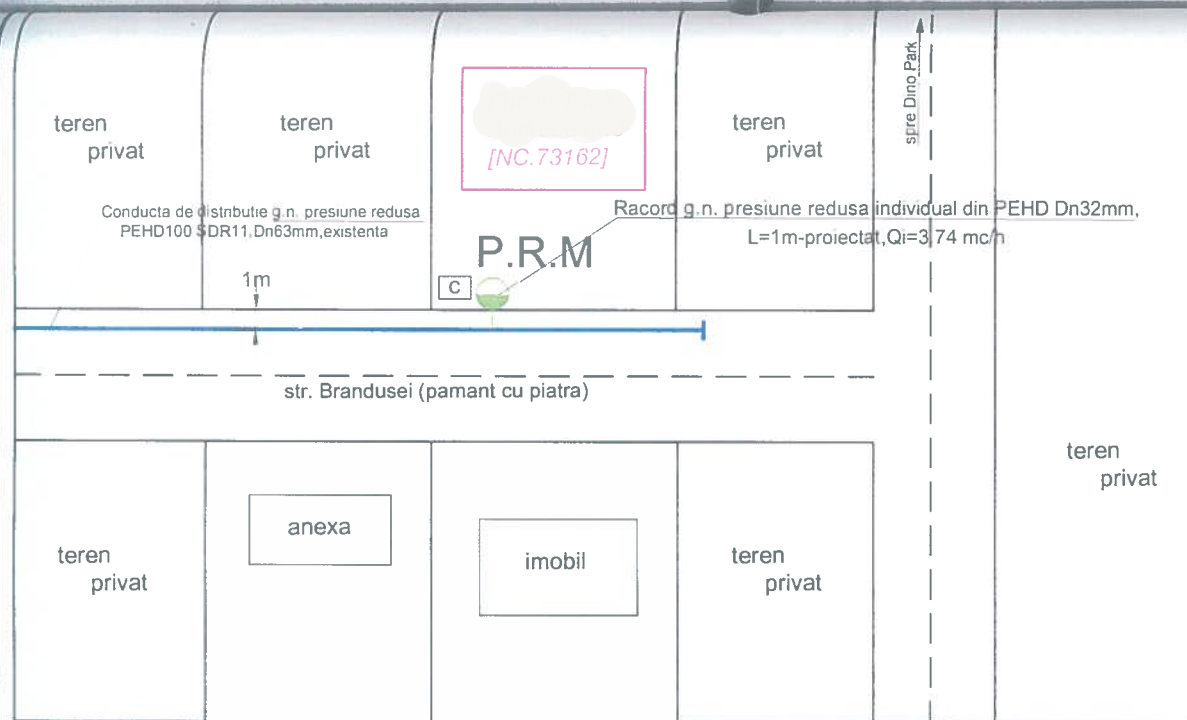

- NOTA:**
- **Proba de rezistență:** verificarea se va realiza la presiunea de 9 bar. Timpul de realizare a probei de rezistență la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de 1 oră.
 - **Proba de etanșeitate:** verificarea se va realiza la presiunea de 6 bar. Timpul de realizare a probei de etanșeitate la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de 1 oră.

S.C. GAZ EST S.A. - SERV. ASD

Gend. de distrib./racord/SRM/PRM g.n. proiectat are următoarele caracteristici: mat. PE, Dn 32, Qtot.Inst. 3,74 mc/h.

Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic prevederilor N.T.P.E.E. aprobate prin Ord. A.N.R.E. nr. 89/2018.

Gend. de distrib./racord/SRM/PRM g.n. se va racorda în conducta/racordul g.n. presiune redusa existent, P.I.F. în anul 2023 conform ctr. concesiune / Reg. racordare nr. 36/2004

Data 20.01.2026

S.C. GAZ EST S.A.

Conductă distribuție/racord/SRM/PRM g.n. proiectat, regim de presiune redusa/midia

AVIZAT PENTRU EXECUȚIE

Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic și poate fi executat cu respectarea prevederilor N.T.P.E.E. aprobate prin Ord. A.N.R.E. nr. 89/2018 cap. VI; VII; IX+XIII.

Lucrarea se va executa pe răspunderea instalatorilor autorizați A.N.R.E. conform legislației în vigoare.

AVIZAT PENTRU RACORDARE LA SD
ÎN FUNCȚIUNE, ÎN EXPLOATARE
DIRECTOR GENERAL

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL,
ING. TIGHICI ADRIAN

APROBAT

20. IAN. 2026

NUME: CONDURACHE GABRIEL

CNP: 185

INSTALATOR AUTORIZAT GAZE
NATURALE

TIP: PGD,PGIU - PROIECTARE

LEGITIMATIE NR.211180070;111180068,

data:19.11.2023,Semnata

NUME: TUDUCIUC ANDREI

CNP: 185

INSTALATOR AUTORIZAT GAZE
NATURALE

TIP: EGD,EGIU - EXECUTIE

LEGITIMATIE NR.512160871; 412160938,

data:20.12.2021,Semnatura

LEGENDA

FAM. TR. BRANDUSEI NR. 3
SAT MUNTENII DE JOS, COM. MUNTENII DE JOS, JUD. VASLUI

P.R.M. ECHIPAT: A) REGULATOR TIP UZ CASNIC
- Qmax = 25 mc/h P1=2-0.05 Bar; P2=0,025 Bar
B) CONTOR VOLUMETRIC CU MEMBRANA TIP G4

RACORD G.N. INDIVIDUAL DIN PE Ø32mm, L=1m, PROIECTAT,
CE SE VA MONTA SUBTERAN PE STR. BRANDUSEI;

CONDUCTA G.N. PR. REDUSA DIN PE Ø63mm, EXISTENTA;

Proiectant:

Gaz Est

S.C. GAZ EST S.A.
VASLUI / ROMANIA

Executant:

Gaz Est

S.C. GAZ EST S.A.
VASLUI / ROMANIA

Denumire Proiect:

RACORD G.N. INDIVIDUAL PRES. MEDIE CARBONIL. SUPR. PENTRU
ALIMENTARE CU G.N. A STR. BRANDUSEI NR. 3 SA
STR. BRANDUSEI NR. 3 SA

Nr. Plansa:

G1

Proiectat:

Ing. Condurache Gabriel

Desenat:

Ing. Oltei Marian

Verificat:

Ing. Mazilu Delia

Scara:

%

2026

Denumire Plansa:

PLAN DE SITUATIE

Faza:

12/2026 P.TH. + D.D.

rev.1

AVIZ MEDIU	AVIZ CULTURA
DA	NU